


IMPIANTO DI LIVELLO 1 - NORMA CEI 64/8-2012			
PER AMBIENTE	n. punti presal	n. punti luce	n. prese TV
camera, soggiorno,	4	1	1
studio sup. <12mq			
camera, soggiorno,	5	1	1
studio 12<sup.<20mq			
camera, soggiorno,	6	2	1
studio sup.>20mq			
ingresso	1	1	-
angolo cottura	2 (totali)	1	-
	1 (sul piano)		
locale cucina	5 (totali)	1	1
	2 (sul piano)		
lavanderia	3	1	-
locale da bagno/doccia	2	2	-
locale servizi WC	1	1	-
corridoio <5m	1	1	-
corridoio >5m	2	2	-
ripostiglio	-	1	-
PER APPARTAMENTO	A<50mq	50<A<100mq	A>100mq
prese dati, telefono	1	2	3
illuminazione di sicurezza	1	1	2

POSIZIONE DEL TERMOSTATO
AMBIENTE DA VERIFICARE CON
PROGETTO ESECUTIVO
IMPIANTO TERMICO

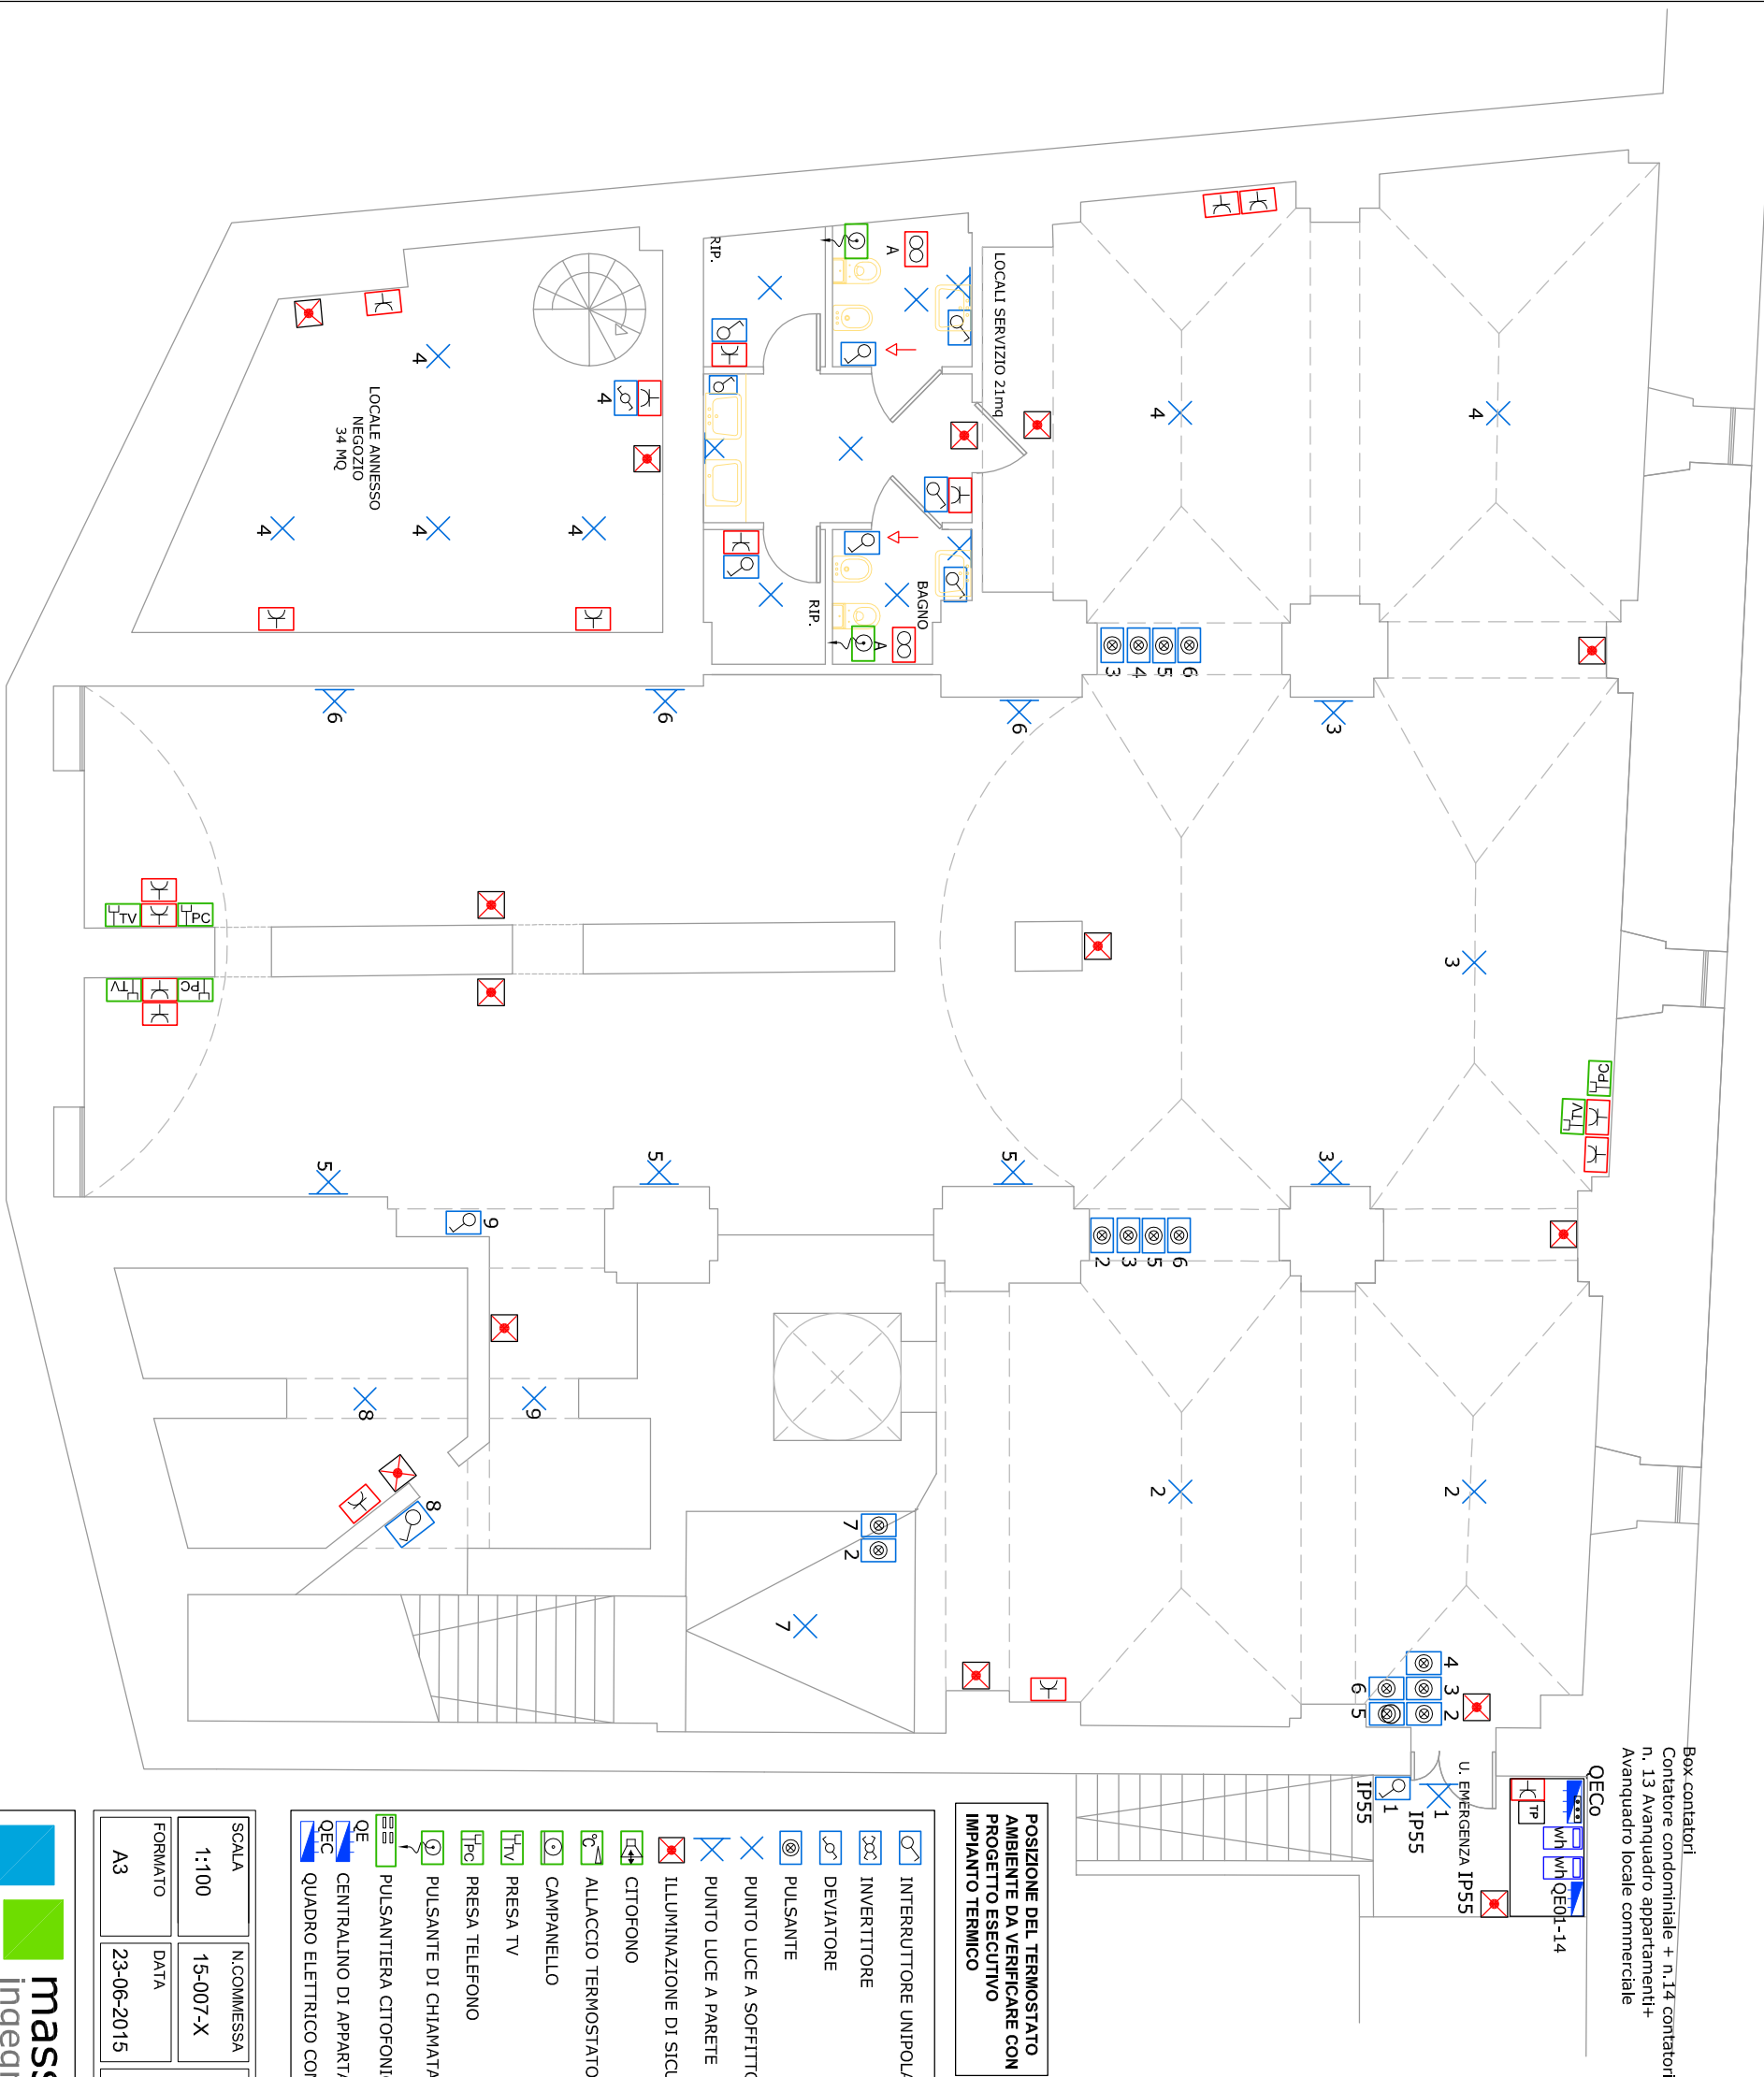

	INTERRUTTORE UNIPOLARE		PUNTO PRESA 10/16A
	INVERTITORE		PUNTO PRESA CON ALMENO UNA PRESA P30
	DEVITATORE		PUNTO PRESA COMANDATO
	PULSANTE		ALIMENTAZIONE ASPIRATORE CAPPA CUCINA
	PUNTO LUCE A SOFFITTO		ALIMENTAZIONE ASPIRATORE LOCALE WC
	PUNTO LUCE A PARETE		PREDISPOSIZIONE 6 PRESE DI ENERGIA
	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA		COMANDO PRESA
	CITOFONO		SUONERIA
	ALLACCIO TERMOSTATO AMBIENTE		RONZATORE
	CAMPANELLO		PUNTO DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
	PRESA TV		INTERRUTTORE BIPOLARE
	PRESA TELEFONO		-a sezionamento cappa cucina
	PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE		-b sezionamento lavastoviglie
	PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE		-c sezionamento forno
	PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE		-d sezionamento asciugatrice
	PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE		-e sezionamento lavatrice
	PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE		CASSETTA DI DERIVAZIONE
	PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE		TUBO PROTETTIVO INCASSATO
	PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE		COLLETTORE DI TERRA

SCALA	N.COMMESSA	TAVOLA	CATEGORIA
1:100	15-007-X	1	E
FORMATO	DATA	DOTAZIONI ELETTRICHE PIANO INTERRATO	
A3	23-06-2015		

massimolimpido & partners
ingegneriasostenibile

Via Tommasi, 11 - 60124 - Ancona - Ufficio via Trieste 4
Tel/fax: 071 - 53650 e-mail: massimolimpido@libero.it
cod. fisc. LMPMSM60S03D542K p. iva 01193810429

STUDIOTECNICO