



AFFACCIO
2.0MQ

IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO INSERITO ALL'INTERNO DEL PROGETTO
DELL'IMPIANTO TERMICO

SCHEMA VERTICALE DELLE MONTANTI

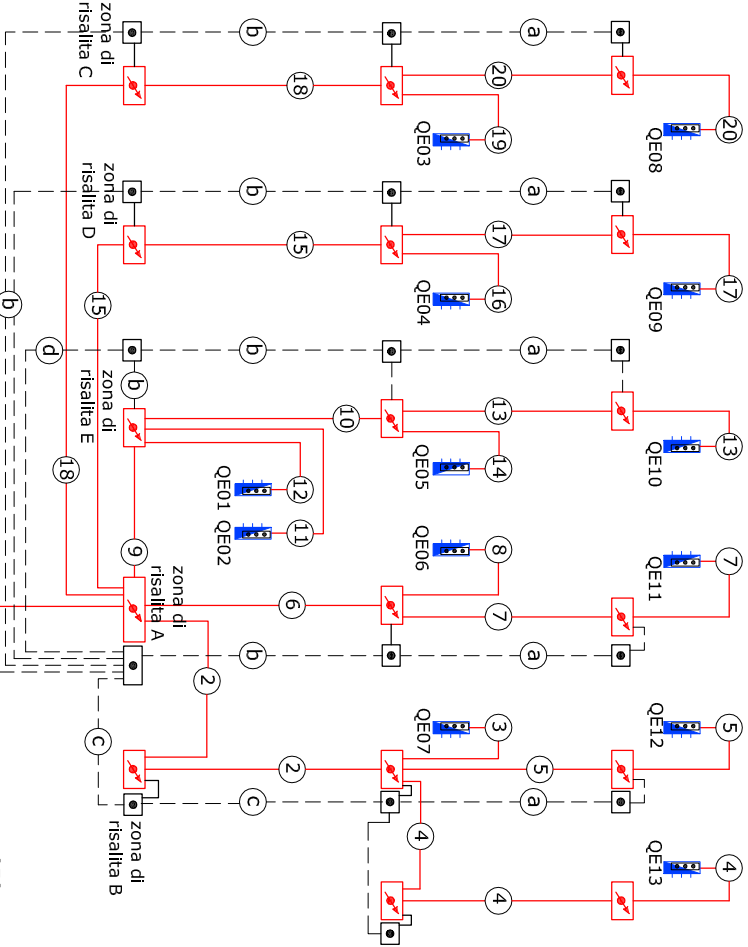

- 12 x (tubo Ø40 con cavo FG7OR 2x10mmq) + Ø40 disponibile
- 3 x (tubo Ø40 con cavo FG7OR 2x10mmq)
- 4 5 7 8 1 x (tubo Ø50 con cavo FG7OR 2x10mmq+ N07V-K 10mmq)
- 10 15 18 2 x (tubo Ø40 con cavo FG7OR 2x10mmq)
- 4x (tubo Ø40 con cavo FG7OR 2x10mmq)
- 11 12 13 14 1x (tubo Ø50 con cavo FG7OR 2x10mmq + N07V-K 10mmq)
- 16 17 19 20 1x (tubo Ø50 con cavo FG7OR 2x10mmq + N07V-K 10mmq)
- 1x (tubo Ø25 con cavo N07V-K 10 mmq)
- 1x (tubo Ø32 con 2 cavi N07V-K 10 mmq)
- 1x (tubo Ø40 con 3 cavi N07V-K 10 mmq)
- 1x (tubo Ø40 con 4 cavi N07V-K 10 mmq)
- 2x (tubo Ø50 con 4 cavi N07V-K 10 mmq) + tubo Ø50 con 5 cavi N07V-K 10mmq

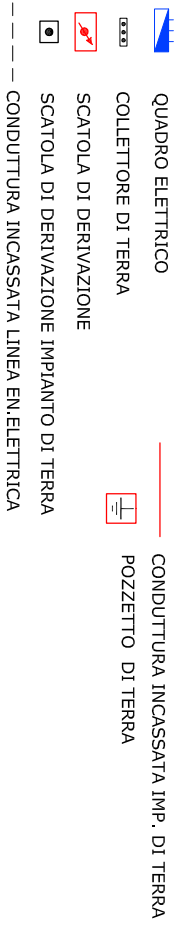

SCALA	N.COMMESSA	DISTRIBUZIONE	TAVOLA	CATEGORIA
1:100	15-007-X	PRINCIPALE		
FORMATO	DATA	IMPIANTO ELETTRICO		
A3	23-06-2015	PIANO PRIMO		