

**Ing. Paolo Ciarmatori - ICPPROJECT**  
STUDIO DI INGEGNERIA e ARCHITETTURA

via Toscana n. 6 - 60035 Jesi (AN) - tel/fax 0731202500 email:studio@icpproject.it pec:paolo.ciarmatori@ingpec.eu

Ing. Paolo Ciarmatori:  
mobile 3471569577 - C.F. CRMLPA73H05E388R P.IVA 02007200427 - Ordine Ingegneri di Ancona: A1972

**COMUNE DI JESI**

PROVINCIA DI ANCONA

Committente:

**Comune di Jesi**  
Piazza Indipendenza, 1 - 60035 Jesi (AN)

Localizzazione intervento:

tratto viario presso le intersezioni tra:  
via Ancona - via Don Battistoni e via Ancona - viale Don Minzoni

Oggetto:

**REALIZZAZIONE ROTATORIA DEFINITIVA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ANCONA E VIA DON BATTISTONI E ROTATORIA PROVVISORIA TRA VIA ANCONA E VIALE DON MINZONI**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Titolo:

**IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA**  
**dislocazione proiettori e linee**

Elaborato:

**E08**

Data **NOVEMBRE 2019**

Cod. edificio .....

Fase: **ESECUTIVO**

Versione: **V00**

Scala disegno: **1:500**

Codice lavoro **EPB-COME388\_006**

Firme

**PROGETTISTA**

Ing. Paolo CIARMATORI

**IL SINDACO**  
Massimo BACCI


**RESPONSABILE SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - R.U.P.**  
Ing. Manuela Marconi

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO COMPETENTE

I PROGETTISTI SI RISERVANO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO E DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA COSÌ COME INDICATO NELLE NORME VIGENTI A PROTEZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE (ART. 2575, 2576, 2577, 2578 DEL CODICE CIVILE - LEGGE 22 APRILE 1941 N°633)

LEGENDA

Pozzetto di derivazione e sfilaggio cavi con coperchio in cemento tipo corabile	Palo e Armatura stradale ESISTENTE DA MANTENERE	Palo e Armatura stradale NUOVO con proiettore a LED - Pot. 84.6W
Realizzazione di giunto riaccessibile	Palo e Armatura stradale (singolo-doppio-triplo) ESISTENTE DA RIMUOVERE	Palo rastremato in acciaio zincato Hft=9mt Ht=10mt con testapalo e armatura stradale a LED Pot. 84.6W 9.900lm - IP67 - Classe II - Ottica Cut-off
Disposizione tubo passacavo flessibile Ø110 e cavo elettrico di progetto 4x6mm²	Palo e Armatura stradale ESISTENTE DA SPOSTARE IN ALTRA POSIZIONE	PLAFONIERA Modello tipo "iGuzzini EF71 Street" 84.6W o similare.
COLLEGAMENTO ALLA LINEA ESISTENTE TRATTO VIA ANCONA - TUTTA NOTTE.	Palo e Armatura stradale ESISTENTE RECUPERATO - Armatura SAP250W	<b>MN</b> Accensione lampada "MEZZA NOTTE" <b>TN</b> Accensione lampada "TUTTA NOTTE"

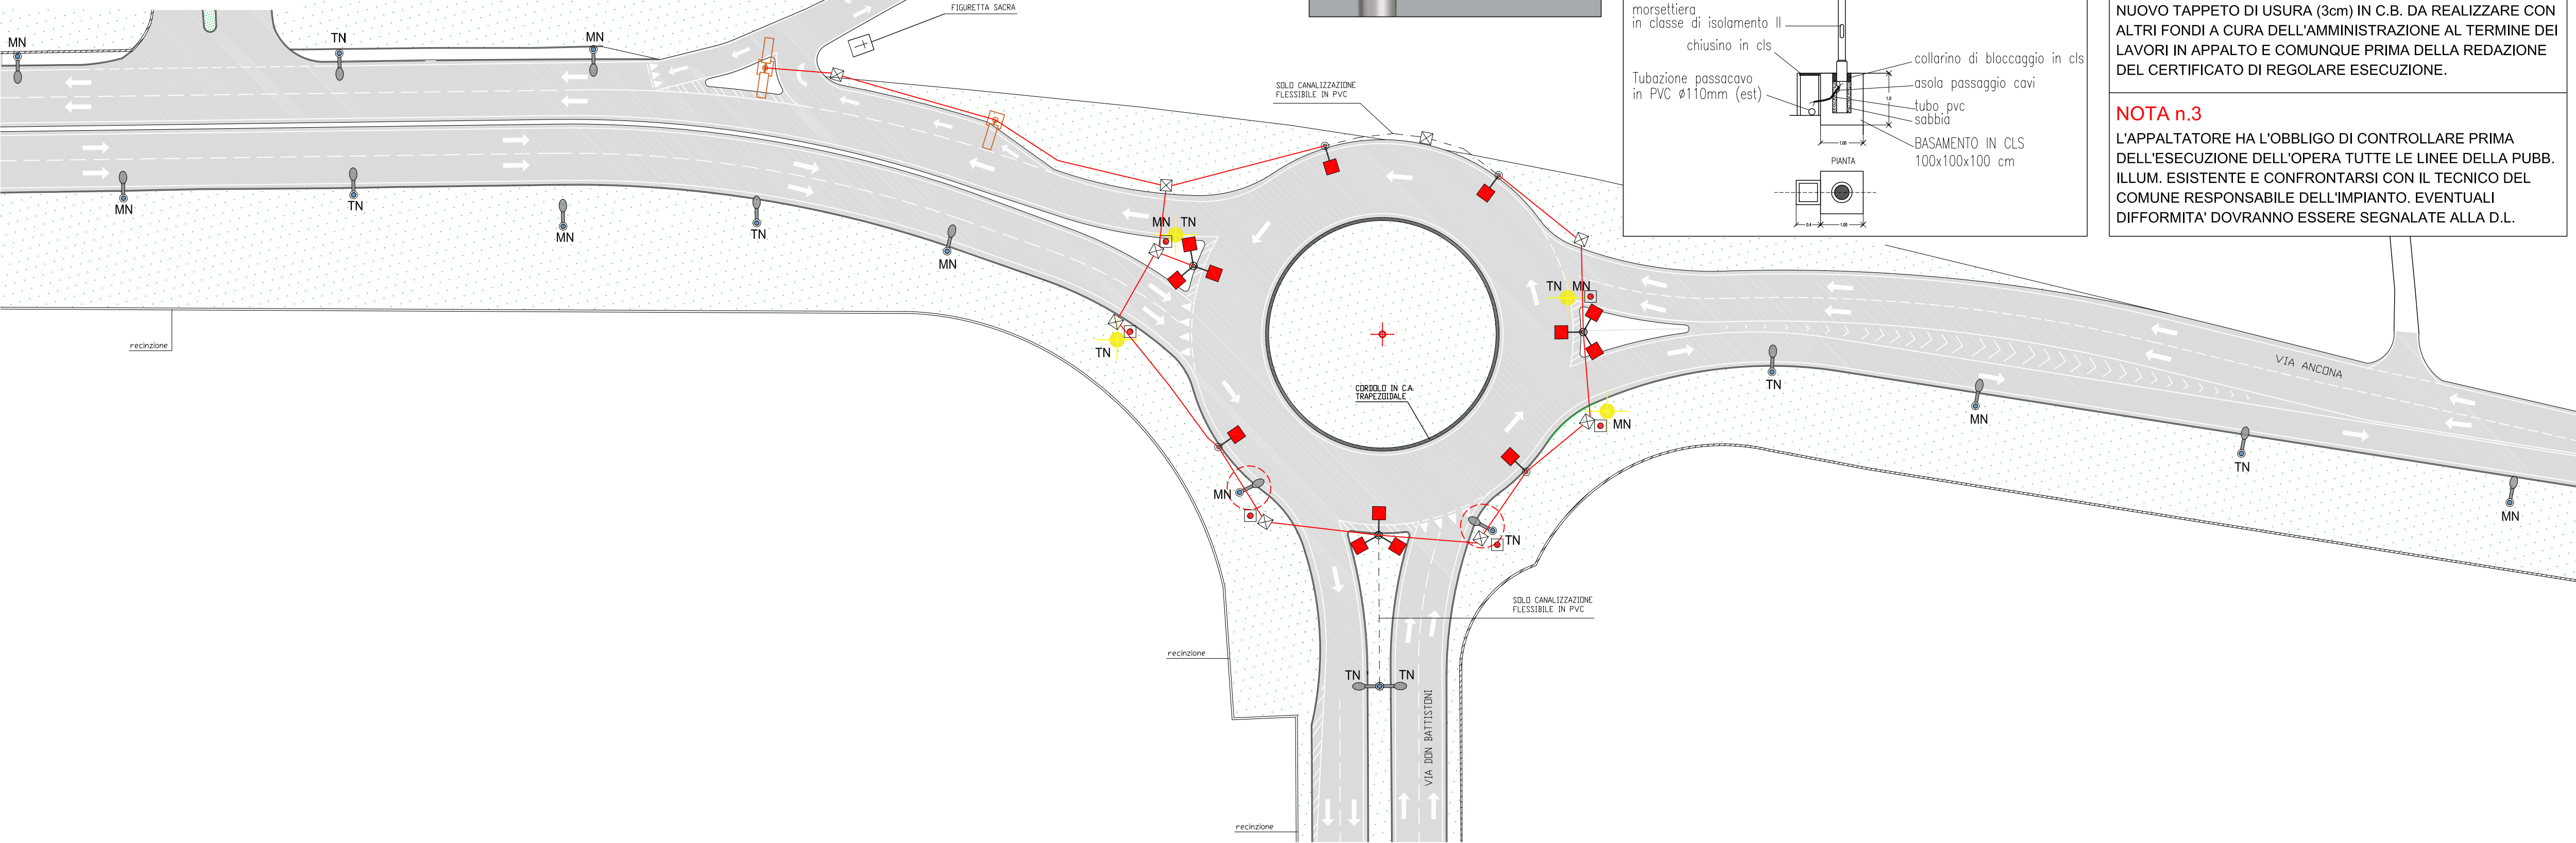

**NOTA n.1**

IL MATERIALE PROVENIENTI DAGLI SCAVI E SBANCAMENTI DOVRA' ESSERE REIMPIEGATO NELL'OPERA PER RINTERRI E RICOPRIMENTI DELLE NUOVE AREE A VERDE

**NOTA n.2**

SONO ESCLUSE DALL'APPALTO, ANCHE SE EVENTUALMENTE RAPPRESENTATE NELLA PLANIMETRIA DI PROGETTO, TUTTE LE OPERE RELATIVE ALLA SEGNALETICA STRADALE DI TIPO ORIZZONTALE E VERTICALE.

E' INOLTRE ESCLUSA DALL'APPALTO LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TAPPETO DI USURA (3cm) IN C.B. DA REALIZZARE CON ALTRI FONDI A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DEI LAVORI IN APPALTO E COMUNQUE PRIMA DELLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

**NOTA n.3**

L'APPALTATORE HA L'OBLIGO DI CONTROLLARE PRIMA DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA TUTTE LE LINEE DELLA PUBB. ILLUM. ESISTENTE E CONFRONTARSI CON IL TECNICO DEL COMUNE RESPONSABILE DELL'IMPIANTO. EVENTUALI DIFFORMITA' DOVRANNO ESSERE SEGNALATE ALLA D.L.